

# 時間外投げ込み

令和5年1月26日

報道機関各位

環境保全課

【訂正】令和4年度県境不法投棄事案に係る周辺環境等モニタリング調査（水質）  
の結果について ～12月度～

先ほど提供した標記資料について、下記のとおり訂正します。

記

## 【訂正箇所】

採水地点を示す別図1、別図2及び別図3において、採水地点の記載漏れがあったため、訂正します。

なお、調査年月日及び調査結果については、変更ありません。

## 【訂正後】

### 1 調査年月日

令和4年12月2日

### 2 調査結果

#### (1) 水質モニタリング調査結果(採水地点は別図のとおり)

##### ①周辺河川、湧水等(別図1)

6地点について調査を実施したところ、環境基準値を超える値は検出されませんでした。

##### ②周辺地下水(別図1)

4地点について調査を実施したところ、環境基準値を超える値は検出されませんでした。

##### ③遮水壁内地下水(別図2～4)

36地点について調査を実施したところ、12地点で環境基準値を超える値が検出されました(基準超過地点は別表のとおり)。


報道機関用提供資料(連絡先)		
担当課	環境生活部 環境保全課 県境再生対策グループ 副参事 夏井 裕之	
電話番号	内線	2823
	直通	017-734-9261
報道監	環境生活部 次長 工藤 亨	

環境基準値超過地点一覧


(単位：mg/L)

区分	調査地点数	基準超過地点数	超過地点	超過項目	測定値	環境基準値	過去の最大値
周辺河川・湧水等	6	0					
周辺地下水	4	0					
遮水壁内地下水	36	12	ア-29	1,4-ジオキサン	0.088	0.05以下	2.0 (H29.10)
			ア-39	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10以下	19 (H28.2)
			DW-5	1,4-ジオキサン	0.47	0.05以下	0.66 (H29.1)
			DW-7	1,4-ジオキサン	0.65	0.05以下	3.4 (H28.10)
			DW-11	1,4-ジオキサン	1.0	0.05以下	3.3 (H28.9)
			DW-14	1,4-ジオキサン	0.061	0.05以下	0.17 (H28.12)
			SW-23	1,4-ジオキサン	0.067	0.05以下	1.4 (H28.2)
			SW-24	1,4-ジオキサン	0.070	0.05以下	1.2 (H27.12)
			CW-1	1,4-ジオキサン	0.067	0.05以下	0.50 (H29.10)
			CW-2	1,4-ジオキサン	0.22	0.05以下	5.0 (H29.9)
			CW-3	1,4-ジオキサン	0.23	0.05以下	1.2 (H31.2)
			流末部	1,4-ジオキサン	0.11	0.05以下	0.36 (R3.7)
計	46	12					


別図1 水質モニタリング位置図(周辺部)

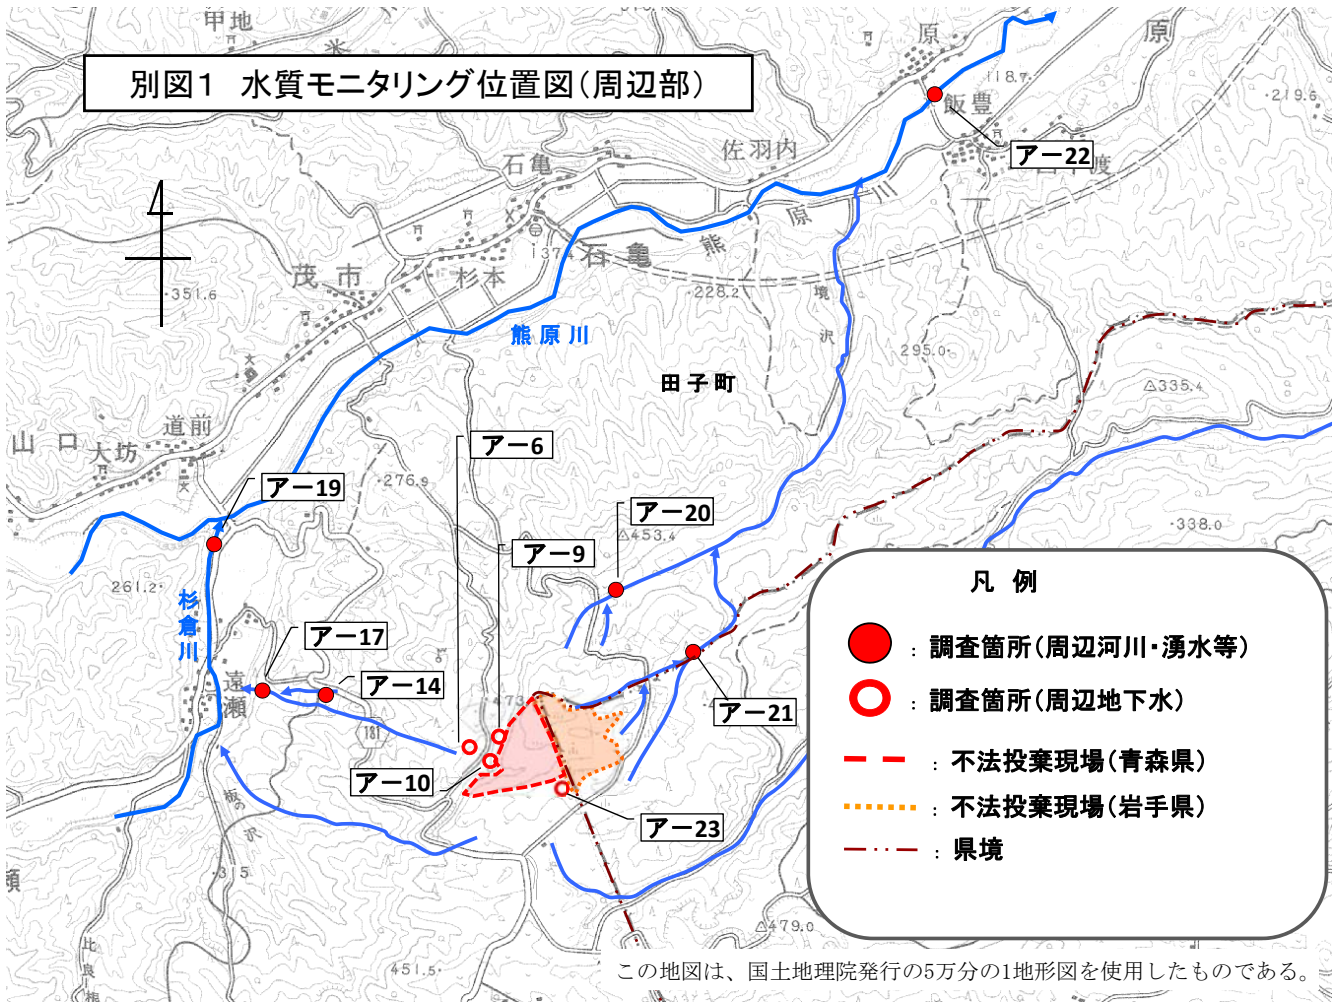

別図2 水質モニタリング位置図(遮水壁内:第一帯水層)

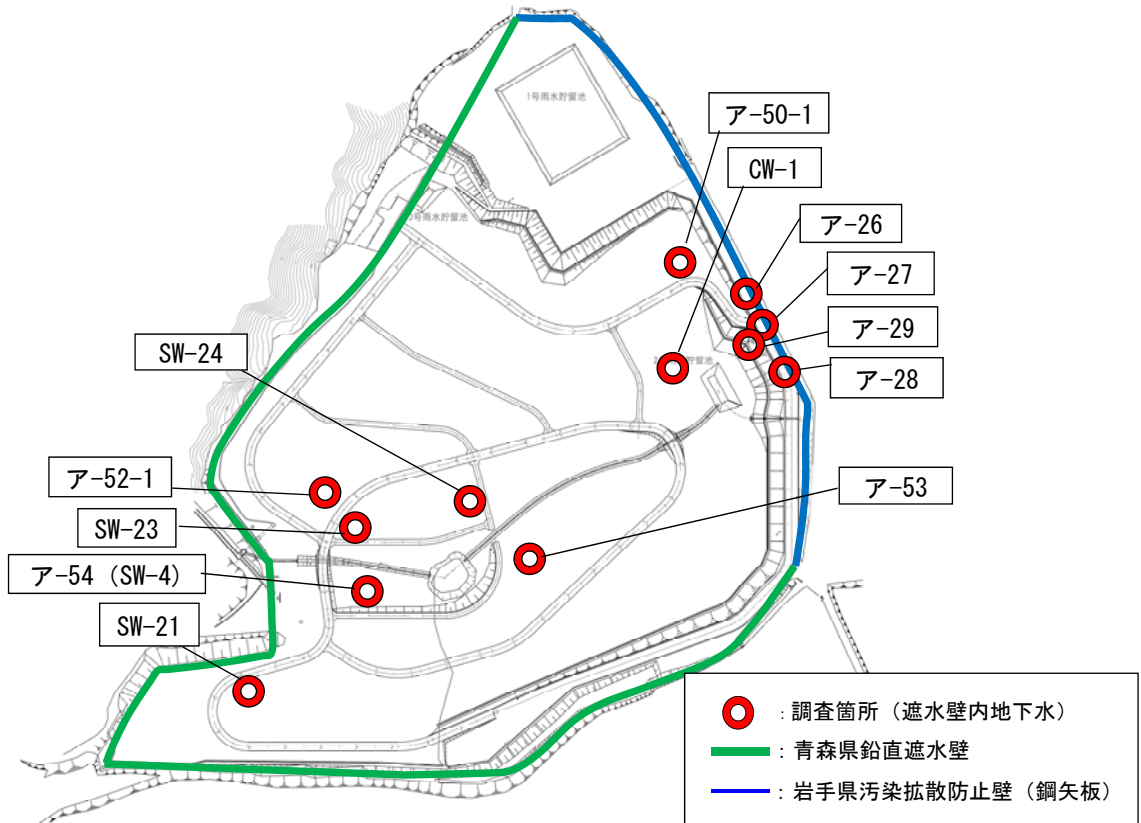

別図3 水質モニタリング位置図(遮水壁内:第二帯水層)

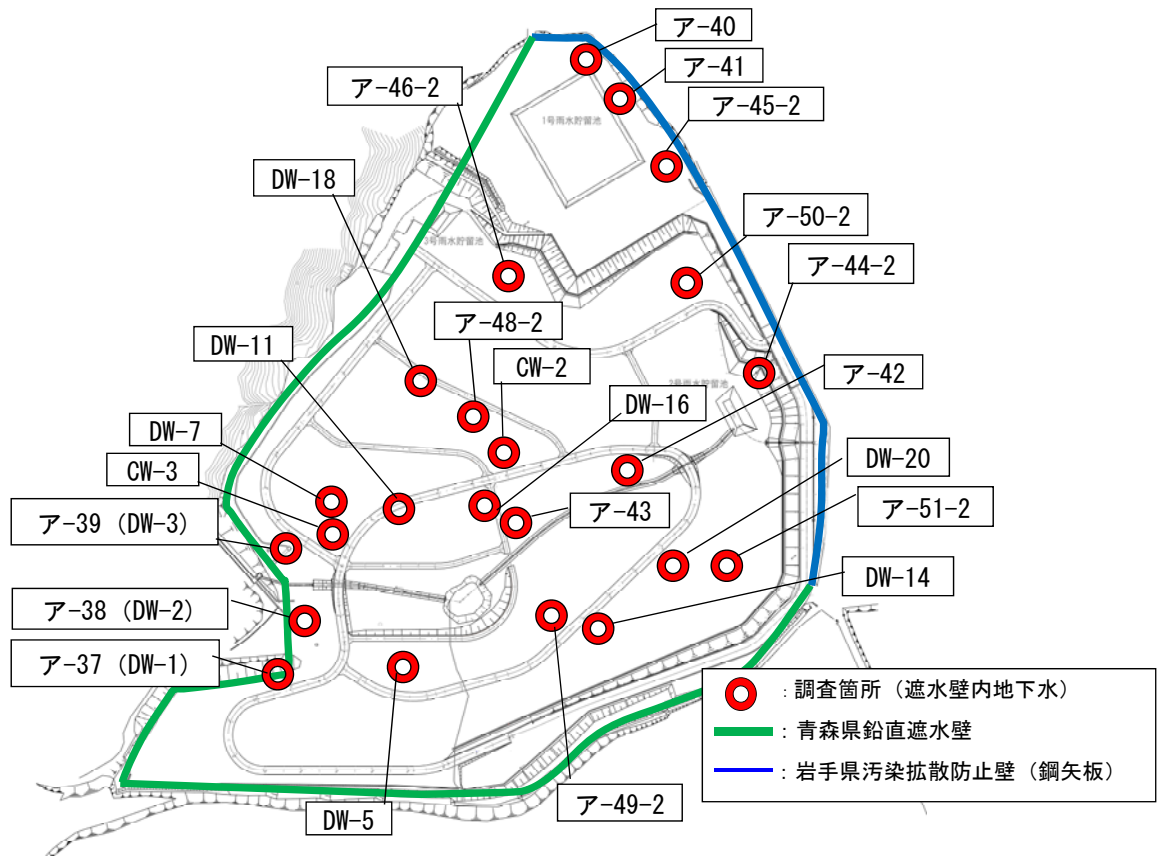

別図4 流末部(浸出水貯留池流入水)の位置図

