

経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）

青森県









【事業概要】

業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	350,000	大規模	1	287,266
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	91.4	10	303,010	非設置	

グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

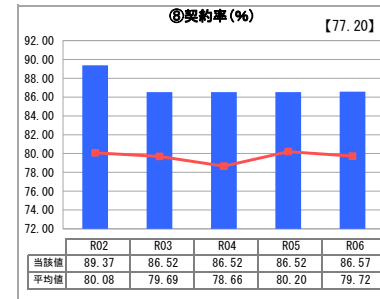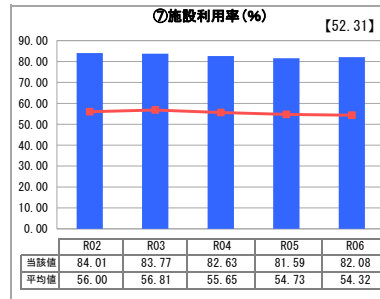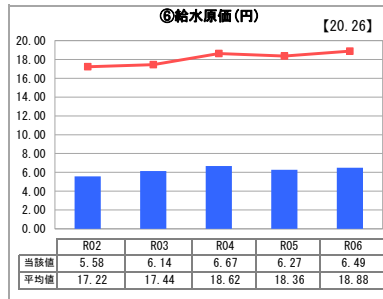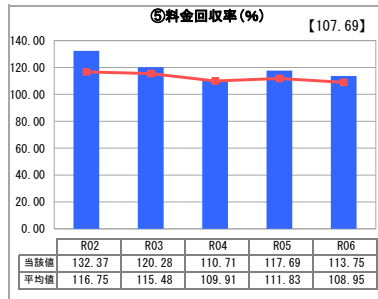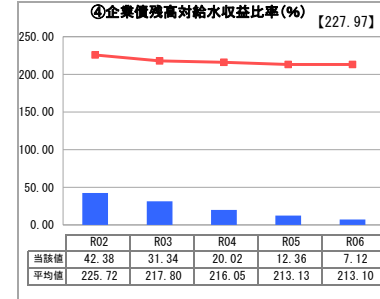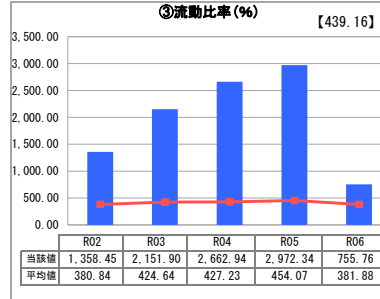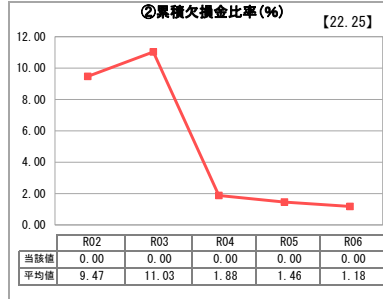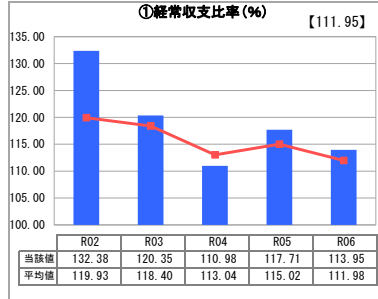

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

産業構造の変化や企業の節水努力等により工業用水の需要が伸び悩んでいる状況において、長年にわたりほぼ一定の給水量を確保する一方で、経費の節減に努め、①経常収支比率及び⑤料金回収率は100%を超え、毎年度黒字を計上し、更なる費用の削減と更新に係る財源の確保を行っている。

短期的な資金繰りを示す③流動比率は、100%を大きく超えている。なお、流動負債における企業債現在高は年々減少しているが、未払金が増加したため、前年度と比較し、大きく減少した。

④企業債残高対給水収益比率については、適切な投資規模を維持した上で、建設改良費を自主財源で賄っており、新規の借入を行っていないこと、また給水収益も大きな増減がなく、結果として類似団体の平均値を下回る水準となった。

⑤料金回収率については、類似団体の平均値を上回っているものの、更なる収入の確保及び費用の削減の検討が必要である。




⑥給水原価については、河川の表流水を水源とし、薬品処理や過剰に係る費用が発生せず、沈砂処理のみの原水供給であることから安価になっている。

⑦施設利用率及び⑧契約率は、前年度とほぼ同水準であり、また、類似団体の平均値を上回る状況が続いている。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率及び②管路経年化率が類似団体の平均値を上回り、さらに管路更新をしていないため、有形固定資産減価償却率は増加しており、法定耐用年数を経過した管路を多く保有していることが分かる。これらの指標から管路の更新需要の増が見込まれることから、長寿命化計画に基づく更新工事等の実施を検討していく必要がある。

2. 老朽化の状況

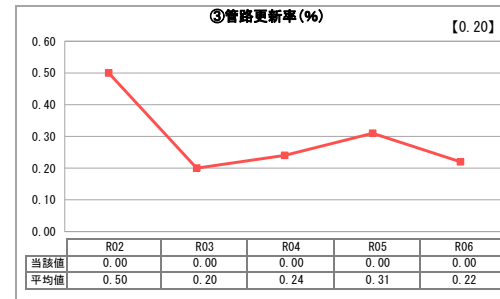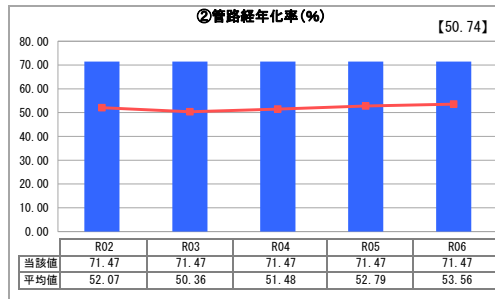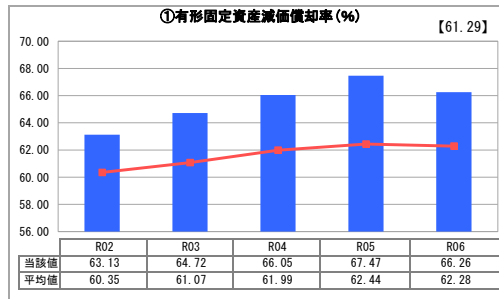

全体総括

経営については、独立採算制の原則に則り、引き続き自主財源による経営を維持しながら、安定した給水料金の確保と更なる経費節減を図り、健全な経営に努める必要がある。

老朽化対策について、既存の施設については、必要な機能を十分に発揮できるように保守点検や修繕等により長寿命化を図りつつ、老朽化の状況を考慮しながら計画的な更新を行い、管路については、老朽化の状況について十分注意を図り、また、漏水事故への対応力を高めながら、耐震化対策も含め、更新についてユーザー及び関係機関と協議し、検討を進めていくことが必要である。

令和6年度「経営比較分析表」類似団体区分

[工業用水道事業区分一覧表]

現在配水能力規模	区分	団体数
200,000m ³ /日以上	大規模	28
50,000m ³ /日以上200,000m ³ 未満	中規模	27
10,000m ³ /日以上50,000m ³ 未満	小規模	35
10,000m ³ /日未満	極小規模	55

(総務省HPより引用)