


調査箇所 位置図



標準横断面図

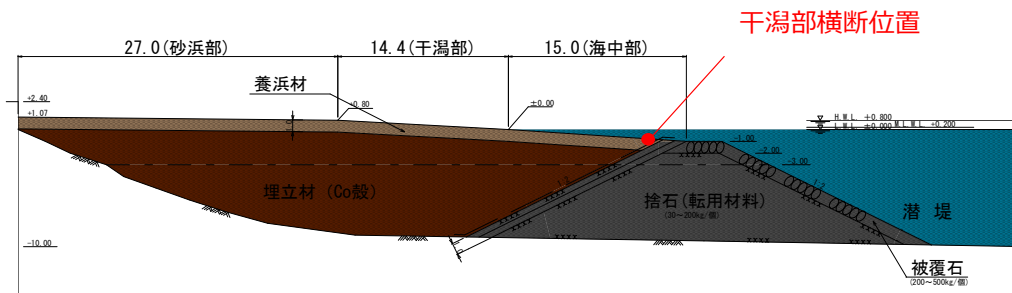

水浴場水質判定結果

調査地点	1 回目：令和元年 8 月 2 9 日			2 回目：令和 2 年 8 月 3 日			3 回目：令和 2 年 9 月 7 日			4 回目：令和 3 年 6 月 2 日		
	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分
①	1.6	2	適(水質A)	1.9	2未満	適(水質AA)	2.4	2	可(水質B)	1.6	2未満	適(水質AA)
②	1.6	4	適(水質A)	2.2	8	可(水質B)	2.5	16	可(水質B)	1.6	2未満	適(水質AA)
③	1.5	2	適(水質A)	2.3	8	可(水質B)	2.5	6	可(水質B)	2.2	2	可(水質B)
④	2.1	20	可(水質B)	—	—	—	—	—	—	1.5	2未満	適(水質AA)
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2	可(水質B)
⑥	2.1	2	可(水質B)	—	—	—	—	—	—	2.3	60	可(水質B)

調査地点	5 回目：令和 4 年 6 月 9 日			6 回目：令和 5 年 6 月 1 2 日			7 回目：令和 6 年 6 月 1 9 日			8 回目：令和 7 年 6 月 1 0 日		
	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/101mL)	判定区分
①	1.8	2未満	適(水質AA)	1.6	2未満	適(水質AA)	1.3	2	適(水質A)	2.0	2未満	適(水質AA)
②	1.8	2	適(水質A)	1.8	4	適(水質A)	1.3	2未満	適(水質AA)	1.9	2未満	適(水質AA)
③	2.1	2	可(水質B)	2.3	2未満	可(水質B)	1.2	2未満	適(水質AA)	1.8	4	適(水質A)
④	1.8	4	適(水質A)	1.6	2未満	適(水質AA)	1.5	2	適(水質A)	2.1	2未満	可(水質B)
⑤	1.8	2未満	適(水質AA)	1.6	8	適(水質A)	1.4	2未満	適(水質AA)	2.1	10	可(水質B)
⑥	2.4	2	可(水質B)	1.8	10	適(水質A)	1.3	4	適(水質A)	2.6	4	可(水質B)

調査地点	9 回目：令和 8 年 6 月 1 6 日		
	COD (mg/L)	糞便性大腸菌群 (個/100mL)	判定区分
①	1.5	2未満	適(水質AA)
②	1.6	2未満	適(水質AA)
③	1.9	2未満	適(水質AA)
④	1.6	2未満	適(水質AA)
⑤	1.5	2未満	適(水質AA)
⑥	1.5	2未満	適(水質AA)

水浴場水質モニタリング試験項目・分析方法

分析項目	分析方法
化学的酸素要求量 (COD)	JIS K 0102 (2019)
糞便性大腸菌群	水浴場水質半手基準付表 1 メンブランフィルター (M-FC) 法

水浴場水質判定基準

区分		COD	糞便性大腸菌群
適	水質AA	2mg/L以下	不検出
	水質A	2mg/L以下	100個/100mL以下
可	水質B	5mg/L以下	400個/100mL以下
	水質C	8mg/L以下	1000個/100mL以下
不適		8mg/L超	1000個/100mL超

※検出限界2個/100mL