

【情報共有覚書に基づく施設情報調査票】

[ver.2.0]

記入例

				(1) ※調査日		2015/04/01		
(2) ※施設種別	通常施設		(3) ※組織名称	東京都		(4) ※施設No.	013 - 00001	
				(5) ※施設属性	病院・医療			
(6) ※施設名	石連病院			※ふりがな	しりつせきれんびょういん			
※所在地	〒123-4567	東京都	千代田区大手町1-3-2					
※設置主体	私立		※担当部署	管理課		※代表電話番号	03-1234-5555	
※主担当者	灯油 太郎	※ふりがな	とうゆ たろう		※主担当電話番号	090-1234-6666		
副担当者	軽油 次郎	ふりがな	けいゆ じろう		副担当電話番号	090-1234-7777		
(7) 平時供給者	大手町燃料店		系列元売	JX		電話番号	03-8888-9999	
(8) ローリーサイズ*上限	白油	黒油	ジェット	(9)				
(kl積)	16	20		保有ホース	白油用	黒油用	ジェット用	
				本数	1	2		
				総延長(m)	4	6		

タンク詳細


<input type="checkbox"/>	(10)	(11)	(12)	(13)			
油種	軽油	タンク番号	A101	タンク容量(KL)	6.5	地上/地下 地上(ポンプ無)	
(14) 配置	単独	ネジ名称	(15) 消防	ネジ形式	外ネジ	(16) 口径 (インチ)	2.5
						通常ローリー サイズ(KL)	4
(18) 使用ホース長(m)	3	(19) ホース保有箇所	ローリー	在庫メーター	(20) 油面計	照明設備	無し
							(21)

追加 | 削除 ※タンク情報を削除する場合は、削除行を選択し、「削除」ボタンをクリックして下さい。

備考	(22)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ローリー入構は裏門から 敷地前道路は中央分離帯があり、右折進入不可。</li> <li>入構時、入口で防災センターに連絡すること。</li> <li>構内は一方通行。高さ制限有り(3.5m)。</li> <li>平時供給者は昨年までA元売系列のB商店であった。</li> </ul>	

(23) タンク配置図(構内図)


※寸法についても実測の上、ご記入をお願いします

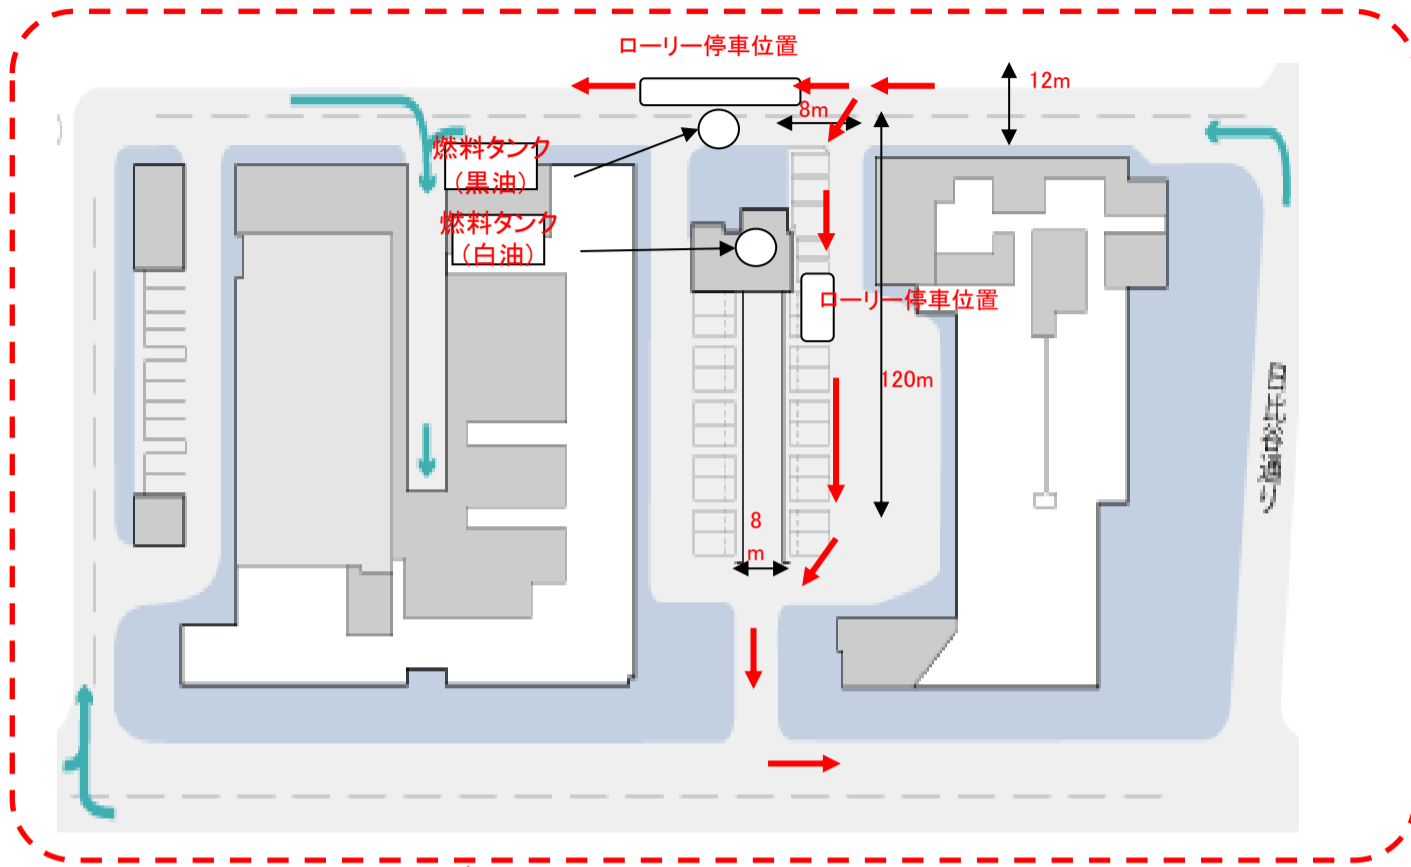

「グループ化」して一つの図となる様にして下さい。

※グループ化・・・PCのCtrlキーを押しながら複数の図形をクリックして最後に右クリックしてメニューの中から「グループ化」を選択すると一つの図形となります。

(1) 全選択を実施する

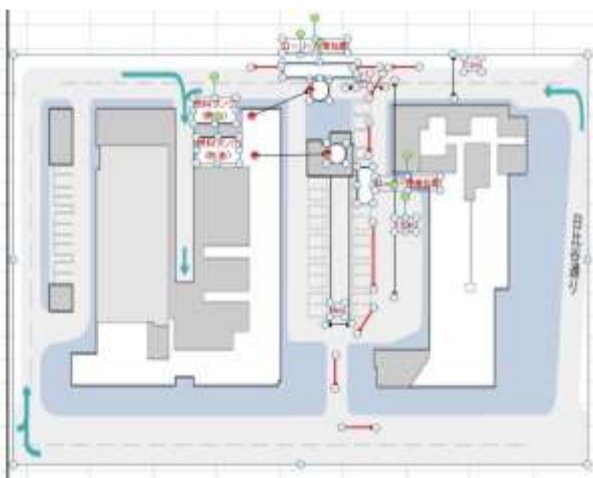

(2) 画像を選んだまま右クリックして



下部の各枠内をダブルクリックして写真を追加して下さい。

ページ追加

写真1  
ローリー停車位置



写真2  
給油口ボックスの位置



写真3  
タンク注油口

注油口を正確に把握するため、以下の4アングルで撮影した写真を貼付してください。  
複数の注油口があり、それぞれの規格が異なる場合は、ページ追加をダブルクリックしてページを増やしてから写真を貼付してください。

全体を撮影



キャップを撮影 型番が刻印されている場合あり



ネジ部(もしくはツメがかかる部分)を撮影



口径をスケールを当て撮影



(25) 地図



- ※ 進入路の制限(一方通行や中央分離帯による右折制限等)は必ず記載してください。
- ※ その他注意事項についても必要に応じて記載してください。